



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
**Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу**  
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05, www.78.mchs.gov.ru

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**  
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61, UND\_SPb@mail.ru

**Отдел надзорной деятельности Невского района**  
Санкт-Петербург, улица Зубковская, д. 4, тел 560-82-44

**Предписание № 2-19-478/1/1**  
**по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

Государственному бюджетному общеобразовательному учреждению Средняя общеобразова-  
тельная школа № 346 Невского района Санкт-Петербурга ИНН7811022689  
(полное и сокращённое наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина) - правообладателя объекта

Во исполнение распоряжения начальника ОНД Невского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Павлова Алексея Николаевича № 2-19-478 от 21 апреля 2015г. года, ст. 6, 6<sup>1</sup> Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 27, 29 мая 2015 г. начальником отделения ОНД Невского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Бугровой Ольгой Васильевной проведена плановая выездная проверка объекта защиты – школы № 346 по адресу: Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д. 19, кор. 5, Лит.А. Совместно с заместителем директора по АХР ГБОУ СОШ № 346 Костровой О.И.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1		2	3	4
1	Выход с лестничной клетки на кровлю здания предусмотрен не через противопожарный люк 2-го типа размером не менее 0,6х0,8 метра.	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008г. № 123-ФЗ п.1 ч.2 ст.1,п.2 ч.1ст.6 СП 4.13130.2013 п.7.6	01.05.2016г.	
2	Заполнение дверного проема столярной мастерской категории В2 не выделено противопожарной преградой не ниже EI 60.	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ч.3,4 ст.88, табл.24. СП4.13130.2013 п.5.6.4	01.05.2016г.	
3	Заполнение дверного проема слесарной мастерской категории В2 не выделено противопожарной преградой не ниже EI 60.	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Тех-	01.05.2016г.	

		<p>нический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ч.3,4 ст.88, табл.24. СП4.13130.2013 п.5.6.4</p>		
--	--	---	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


Начальник отделения ОНД Невского района  
УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

29 мая 2015 г.

Предписание для исполнения получил:

Директор школы №346 Кравченко В.И.

«29» мая 2015 г.

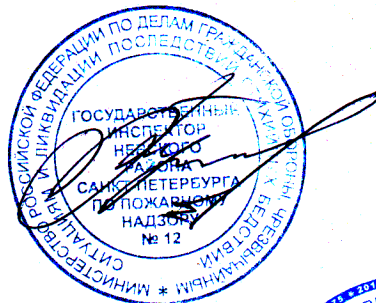

Бугрова О.В.

